


Tatra 404



Принципиальная электрическая схема рпл „Гала-40“

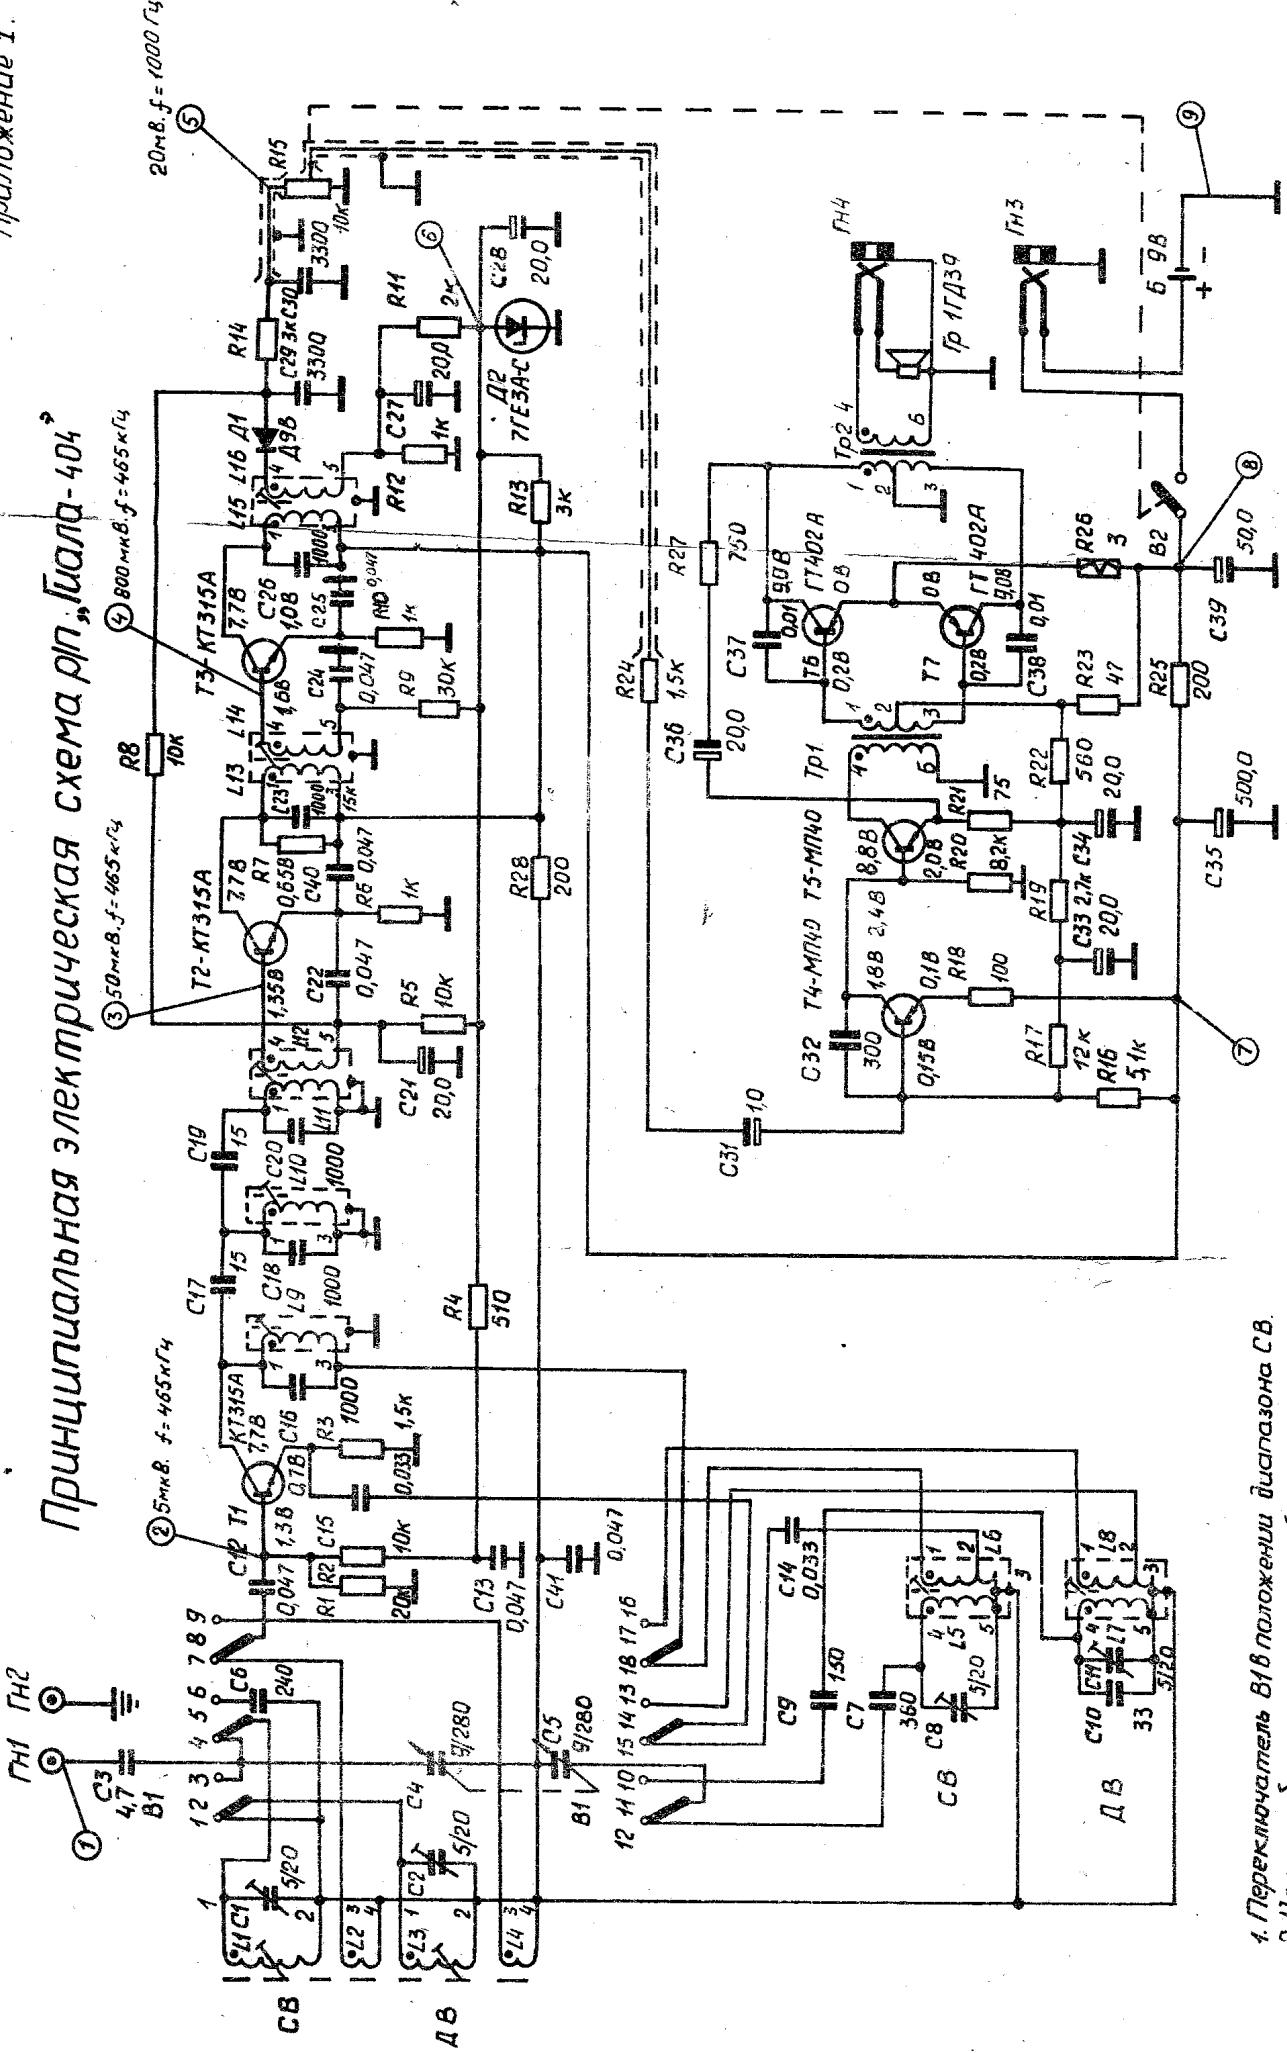

4. Переключатель В1 в положении «выпазона СВ».
 2. Начало обмотки катушки обозначено знаком «+».
 3. При замерах тестером ТТ-3 показания режимов ϕ_{BZ} будут отличны на 20-30%.

